


PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE

dal “disegno” strutturale di area vasta (comprensoriale)
al “progetto” di sviluppo sostenibile locale (comunale)

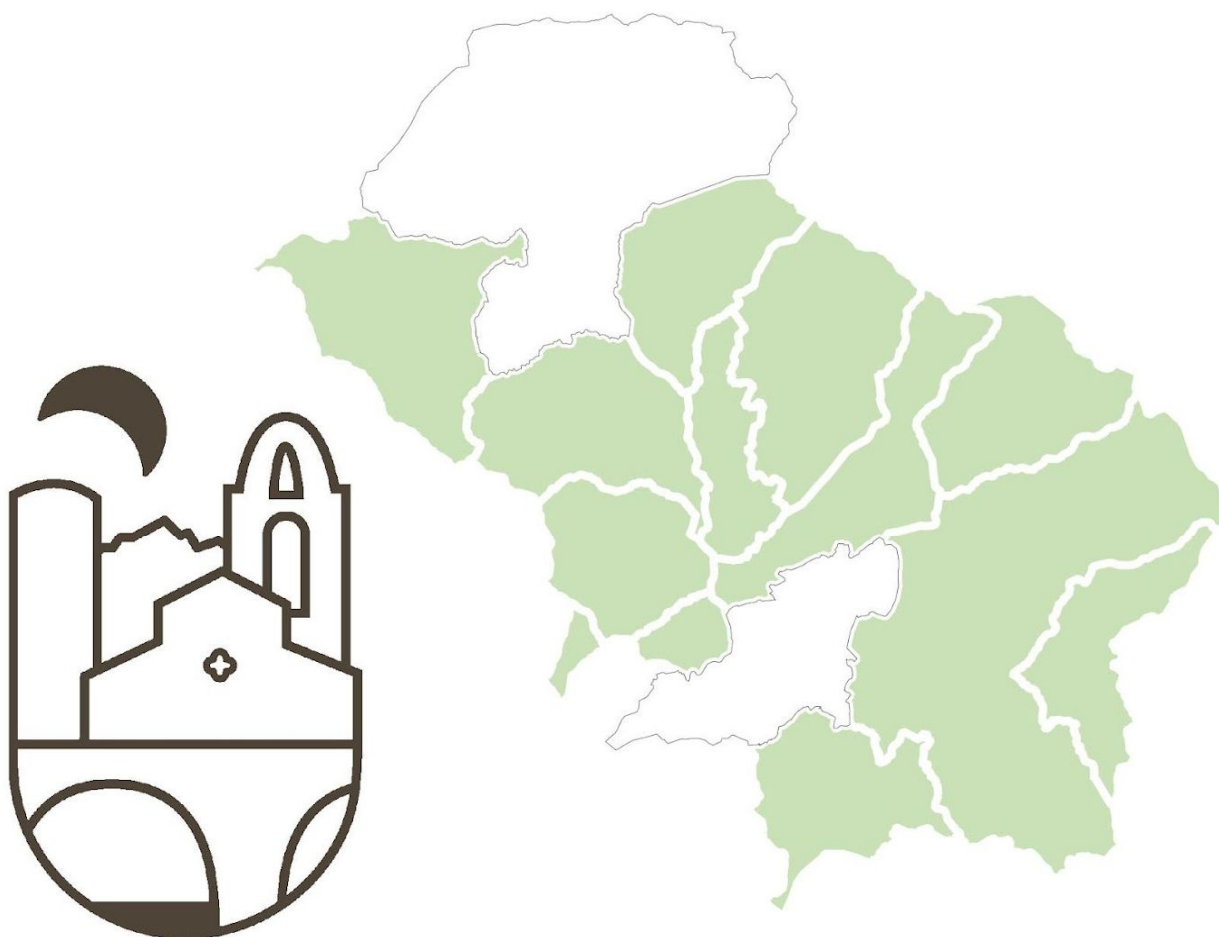

Quadro geologico-tecnico (QG)

SCHEDI NORMA DI FATTIBILITA' GEOLOGICO-TECNICA
ATLANTE COMUNE DI TRESANA

ADOZIONE

QG.1c
TR



PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE

Quadro geologico-tecnico (QG)
SCHEDE NORMA FATTIBILITA' GEOLOGICO-TECNICA
ATLANTE COMUNE DI TRESANA

INDICE

Parte II. Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato (L - U)	5
- Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)	7
- Aree inedificate di valorizzazione e ridefinizione dei margini urbani (Uc)	36
- Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rinnovo o rigenerazione (Ur)	45
Parte III. Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale (R - S)	46
- Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature e infrastrutture del PSI (Rc)	46
- Previsioni di nuovi Standard Urbanistici in applicazione della disciplina PSI (Rs)	47
- Ampliamento funzionale di insediamenti produttivi esistenti (Rp)	58
- Ampliamento funzionale di attrezzature, servizi e infrastrutture esistenti (Rf)	59
- Aree degradate, dismesse e/o abbandonate, di recupero o rigenerazione (S1)	63
- Aree decontestualizzate e/o dequalificate, di mitigazione o riconversione (S2)	64

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI. NUOVE PREVISIONI

Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato (L - U)

- Aree inedificate di valorizzazione e ridefinizione dei margini urbani (Uc)
- Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rinnovo o rigenerazione (Ur)











Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale (R - S)

- Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature e infrastrutture del PSI (Rc)
- Previsioni di nuovi Standard Urbanistici in applicazione della disciplina PSI (Rs)
- Ampliamento funzionale di insediamenti produttivi esistenti (Rp)
- Ampliamento funzionale di attrezzature, servizi e infrastrutture esistenti (Rf)
- Aree degradate, dismesse e/o abbandonate, di recupero o rigenerazione (S1)
- Aree decontestualizzate e/o dequalificate, di mitigazione o riconversione (S2)

Indicazioni localizzative di dettaglio. Esempificazione articolazione della previsione

LEGENDA – GUIDA ALLA LETTURA DEGLI ESTRATTI CARTOGRAFICI

Dettaglio della disciplina delle trasformazioni

	Rete infrastrutturale e viaria di progetto (I2)
	Parcheggi e aree di sosta di progetto (IP)
	Aree a verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1)
	Aree a verde per impianti sportivi e ludico-ricreativi di progetto (F2)
	Aree ad attrezzature generali e di interesse collettivo di progetto (F4)
	Parchi urbani (ambientali, archeologici, documentali, ludico-ricreativi (FP)
	Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali di progetto (G1)
	Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale di progetto (G2)
	Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
	Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
	Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
	Aree agricole periurbane e di pertinenza di centri e nuclei storici (E4)
	Superficie fondiaria per le trasformazioni insediative
	Fasce a verde privato (HP) e altre misure di mitigazione e ambientazione
	Varchi, punti di vista e visuali libere
	Allineamenti e direttrici di nuovo impianto
	Percorsi e itinerari ciclabili e pedonali
	Aree a verde privato e spazi aperti residuali agli insediamenti (HP)

Parte II. Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato (L - U)

- Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)

Fermo restando quanto disposto all'art. 81 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO per queste "Zone" ed in particolare per ogni singolo "lotto", appositamente identificato con codice univoco alfanumerico, devono essere rispettati i seguenti "Parametri urbanistici ed edilizi" e le corrispondenti "Prescrizioni e misure di qualificazione urbanistica e paesaggistica" che risultano vincolati ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi.

Parametri urbanistici ed edilizi

Codice ID	Localizzazione (Frazione, Indirizzo, UTOE)	Superficie fondiaria (Sf - mq)	Superficie edificabile (Se - mq)	Altezza Massima (H. mt.)	Indice di copertura (Ic. %)	Categoria funzionale
L.1.TR	Area di completamento in Fraz .Barbarasco TR.3	1.200	120	7,5	30%	Residenziale
L.2.TR	Area di completamento in Fraz. Barbarasco TR.3	2.000	240	7,5	30%	Residenziale
L.3.TR	Area di completamento in Fraz. Barbarasco TR.3	1.550	120	7,5	30%	Residenziale
L.4.TR	Area di completamento in Fraz. Barbarasco TR.3	870	100	7,5	30%	Residenziale
L.5.TR	Area di completamento in Fraz. Tresana TR.2	1100	120	7,5	30%	Residenziale
L.6.TR	Area di completamento in Fraz. Tassonaria TR.3	750	90	7,5	30%	Residenziale
L.7 TR	Area di completamento in Fraz. Barbarasco TR.3	900	120	7,5	7,5	Residenziale

Identificazione e Prescrizioni vincolanti di qualificazione urbanistica e paesaggistica

Codice ID	Fg.	Mappali	Prescrizioni e misure vincolanti. Definizione	Beni Paesaggistici del PIT/PPR *
L.1.TR	31	233, 616	Cessione gratuita delle aree per incremento delle aree di sosta e parcheggio (circa 200 mq) e realizzazione di una cintura di ambientazione alberata lungo la viabilità comunale	NO
L.2.TR	31	793	Cessione gratuita delle aree per incremento delle aree di sosta e parcheggio (circa 300 mq) lungo la viabilità comunale e realizzazione di una cintura di ambientazione alberata rispetto al sistema insediativo storico	NO
L.3.TR	30	900	Cessione gratuita delle aree per incremento dell'allargamento (circa 2 mt) della sede stradale sul lato ovest del lotto urbanistico	NO
L.4.TR	30	628	Realizzazione di una cintura di ambientazione alberata lungo il perimetro del Territorio Urbanizzato	NO
L.5.TR	14	602	Cessione gratuita delle aree per incremento dell'allargamento (circa 2 mt) della sede stradale sul lato ovest del lotto urbanistico, mantenimento di aree inedificate a verde privato e realizzazione di una cintura di ambientazione alberata lungo i lati del perimetro del Territorio Urbanizzato.	NO
L.6.TR	39;38	1240, 1244; 645	Nessuna	NO

L.7.TR	30	898	Cessione gratuita delle aree per incremento dell'allargamento (circa 2 mt) della sede stradale sul lato ovest del lotto urbanistico, mantenimento di una fascia a verde privato (profondità circa 12 mt circa) sul lato nord, a contatto con gli insediamenti di impianto storico contermini	NO
--------	----	-----	--	----

(*) Nel Caso in cui le previsioni ricadano all'interno di "Beni paesaggistici" formalmente riconosciuti, rimane fermo l'obbligo del rispetto delle relative prescrizioni di cui all'art. 90 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del POI.

Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico - tecnica

L.1.TR

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

L.1.TR

Fraz .Barbarasco

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località

Fraz .Barbarasco

Destinazione

Residenziale

Strumento / modalità di
attuazione

Intervento diretto (art.81 NTA POI)

Foglio catastale

31

UTOE / Sigla

Superficie

1.200 mq

Tipo

intervento

prevalente

Ne – Nuova edificazione

Mappali

catastali

233, 616


Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

- Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
- Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
- Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)

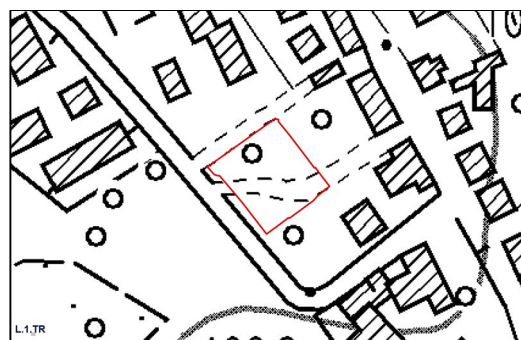

Scala 1:2.000

- P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
- P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
- P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata

Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO



Scala 1:2.000

- G1 – Pericolosità geologica bassa
- G2 – Pericolosità geologica media
- G3 – Pericolosità geologica elevata
- G4 – Pericolosità geologica molto elevata




Scala 1:2.000

- S1 – Pericolosità sismica media
- S2 – Pericolosità sismica media
- S3 – Pericolosità sismica elevata
- S4 – Pericolosità sismica molto elevata

Pericolosità alluvioni PGRA Distretto App.
Settentrionale

Pericolosità geomorfologica PAI Distretto App.
Settentrionale

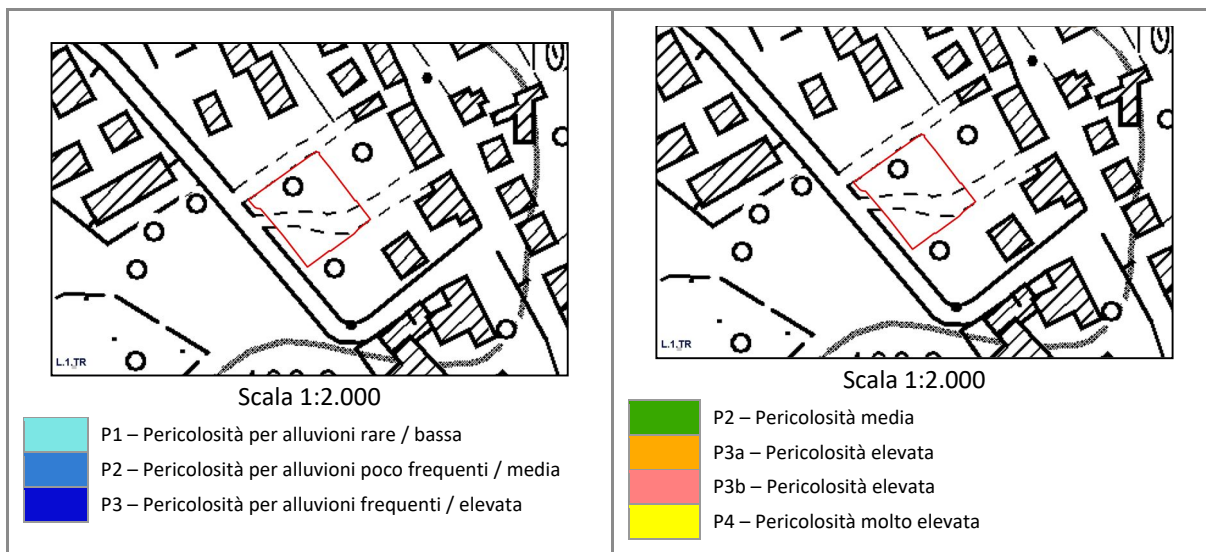

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI	G2	
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G2	
Peric. Geol. PAI	–	
Peric. Alluv. PGRA	–	
Peric. Idr. PSI	I1	
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–	
Peric. Sismica PSI	S3	
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S2	
Peric. Sismica MS (microzonazione)	S2	
Livello MS	1	
Zona MOPS / FA (MS)	2019	
Vulnerabilità idrogeologica	3 - da elevata a media	
Reticolo LR 24/2025	NO	
Infrastruttura idrica 25	NO	
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO	
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO	

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
Ne	Nuova edificazione	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.

Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par.

	3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

L.2.TR

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

L.2.TR

Fraz. Barbarasco

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località

Fraz. Barbarasco

Destinazione

Residenziale

Strumento / modalità di
attuazione

Intervento diretto (art.81 NTA POI)

Foglio catastale

31

UTOE / Sigla

Superficie

2.000 mq

Tipo

intervento

Ne – Nuova edificazione

prevalente

Mappali

catastali

793

Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

- Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
- Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
- Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)



Scala 1:2.000

- P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
- P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
- P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO




Scala 1:2.000

- G1 – Pericolosità geologica bassa
- G2 – Pericolosità geologica media
- G3 – Pericolosità geologica elevata
- G4 – Pericolosità geologica molto elevata

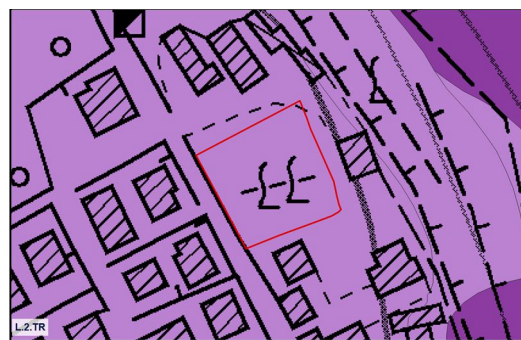

Scala 1:2.000

- S1 – Pericolosità sismica media
- S2 – Pericolosità sismica media
- S3 – Pericolosità sismica elevata
- S4 – Pericolosità sismica molto elevata

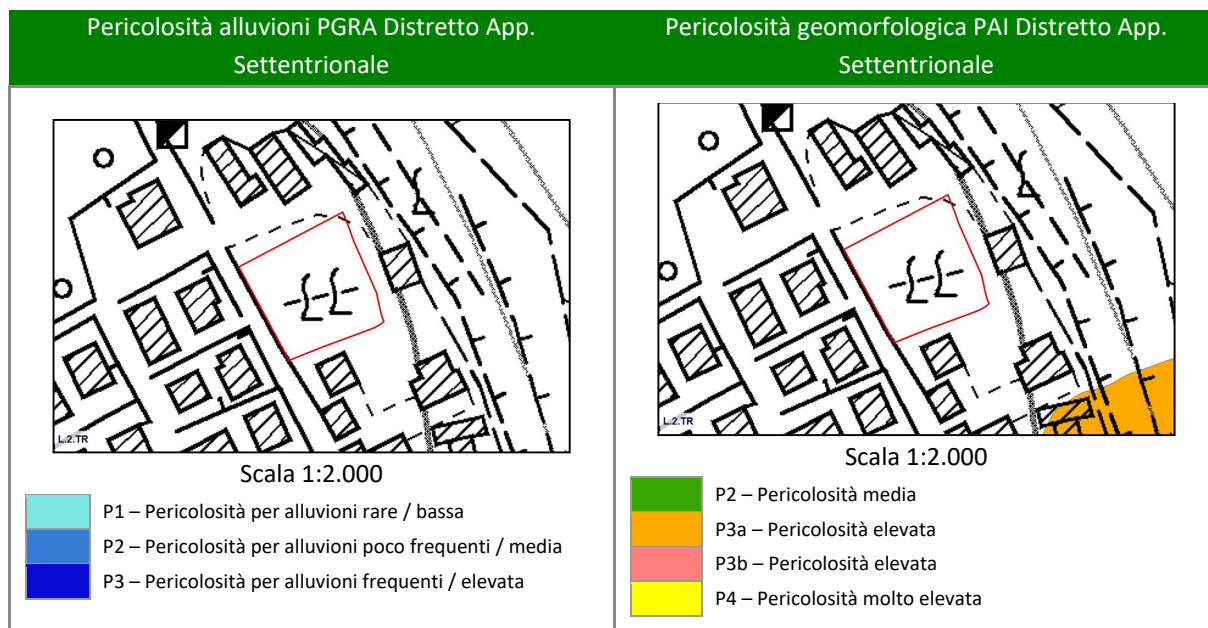

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI	G2	
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G2	
Peric. Geol. PAI	–	
Peric. Alluv. PGRA	–	
Peric. Idr. PSI	I1	
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–	
Peric. Sismica PSI	S3	
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S2	
Peric. Sismica MS (microzonazione)	S2	
Livello MS	1	
Zona MOPS / FA (MS)	2019	
Vulnerabilità idrogeologica	3 - da elevata a media	
Reticolo LR 24/2025	NO	
Infrastruttura idrica 25	NO	
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO	
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO	

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
Ne	Nuova edificazione	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.

Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par.

	3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

L.3.TR

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

L.3.TR

Fraz. Barbarasco

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località	Fraz. Barbarasco	UTOE / Sigla	
Destinazione	Residenziale	Superficie	1.550 mq
Strumento / modalità di attuazione	Intervento diretto (art.81 NTA POI)	Tipo intervento prevalente	Ne – Nuova edificazione
Foglio catastale	30	Mappali catastali	900


Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

	Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
	Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
	Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)

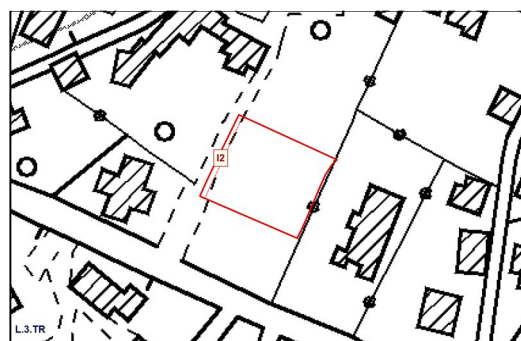


Scala 1:2.000

	P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
	P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
	P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO

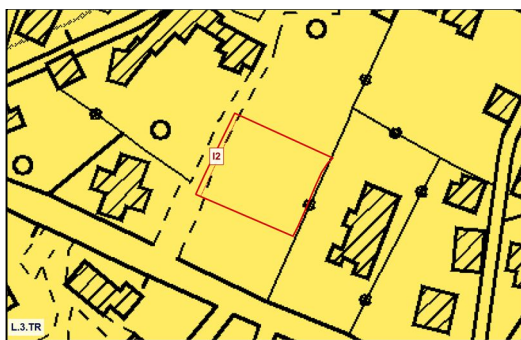


Scala 1:2.000

	G1 – Pericolosità geologica bassa
	G2 – Pericolosità geologica media
	G3 – Pericolosità geologica elevata
	G4 – Pericolosità geologica molto elevata

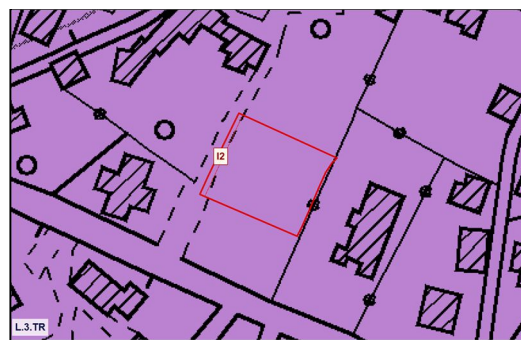

Scala 1:2.000

	S1 – Pericolosità sismica media
	S2 – Pericolosità sismica media
	S3 – Pericolosità sismica elevata
	S4 – Pericolosità sismica molto elevata

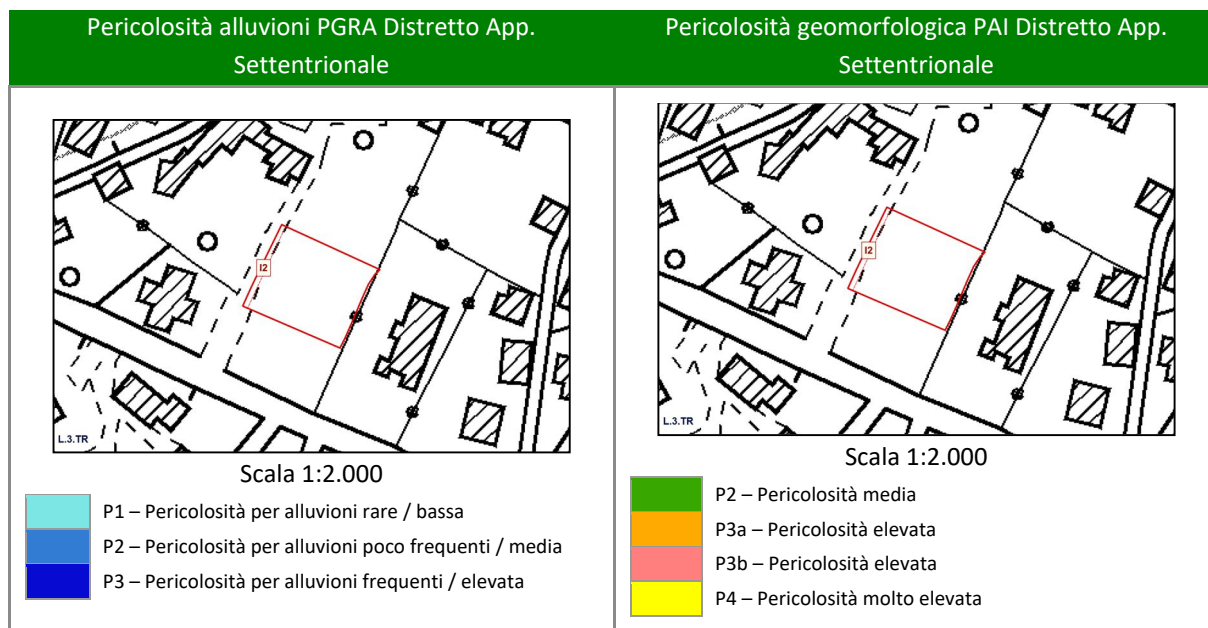

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI	G2	
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G2	
Peric. Geol. PAI	–	
Peric. Alluv. PGRA	–	
Peric. Idr. PSI	I1	
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–	
Peric. Sismica PSI	S3	
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S2	
Peric. Sismica MS (microzonazione)	S2	
Livello MS	1	
Zona MOPS / FA (MS)	2019	
Vulnerabilità idrogeologica	3 - da elevata a media	
Reticolo LR 24/2025	NO	
Infrastruttura idrica 25	NO	
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO	
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO	

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
I2	Rete viaria di progetto	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area. La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione. La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par.

	3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

L.4.TR

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

L.4.TR

Fraz. Barbarasco

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località

Fraz. Barbarasco

Destinazione

Residenziale

Strumento / modalità di
attuazione

Intervento diretto (art.81 NTA POI)

Foglio catastale

30

UTOE / Sigla

Superficie

870 mq

Tipo

intervento

Ne – Nuova edificazione

prevalente

Mappali

628

catastali


Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

- Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
- Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
- Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)

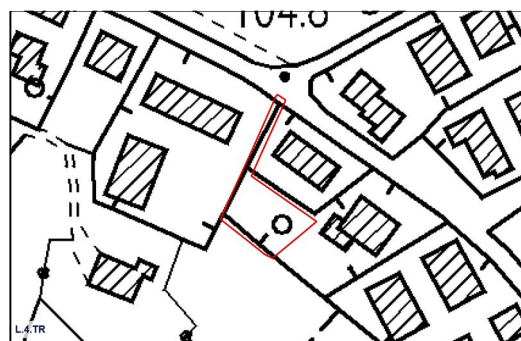

Scala 1:2.000

- P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
- P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
- P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata

Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO




Scala 1:2.000

- G1 – Pericolosità geologica bassa
- G2 – Pericolosità geologica media
- G3 – Pericolosità geologica elevata
- G4 – Pericolosità geologica molto elevata



Scala 1:2.000

- S1 – Pericolosità sismica media
- S2 – Pericolosità sismica media
- S3 – Pericolosità sismica elevata
- S4 – Pericolosità sismica molto elevata

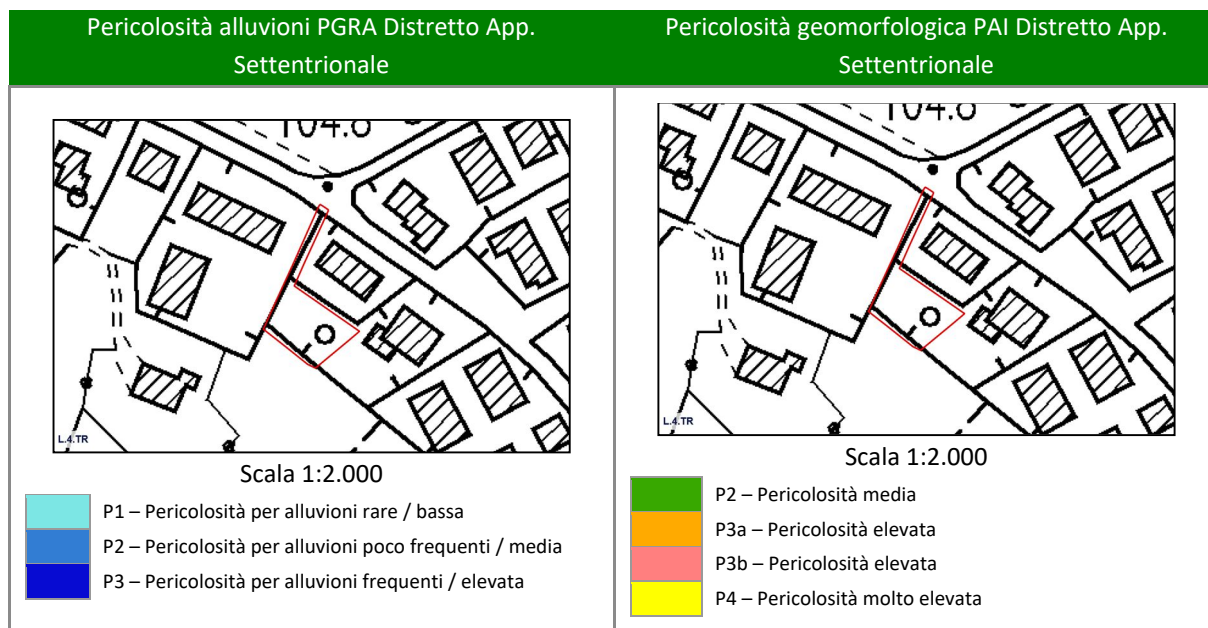

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI		G2
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)		G2
Peric. Geol. PAI		–
Peric. Alluv. PGRA		–
Peric. Idr. PSI		I1
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)		–
Peric. Sismica PSI		S3
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)		S2
Peric. Sismica MS (microzonazione)		S2
Livello MS		1
Zona MOPS / FA (MS)		2019
Vulnerabilità idrogeologica		3 - da elevata a media
Reticolo LR 24/2025		NO
Infrastruttura idrica 25		NO
Pozzi potabili (fasce di rispetto)		NO
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)		NO

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
Ne	Nuova edificazione	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.

Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par.

	3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

L.5.TR

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

L.5.TR

Fraz. Tresana

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località	Fraz. Tresana	UTOE / Sigla	
Destinazione	Residenziale	Superficie	1.100 mq
Strumento / modalità di attuazione	Intervento diretto (art.81 NTA POI)	Tipo intervento prevalente	Ne – Nuova edificazione
Foglio catastale	14	Mappali catastali	602


Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

	Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
	Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
	Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)

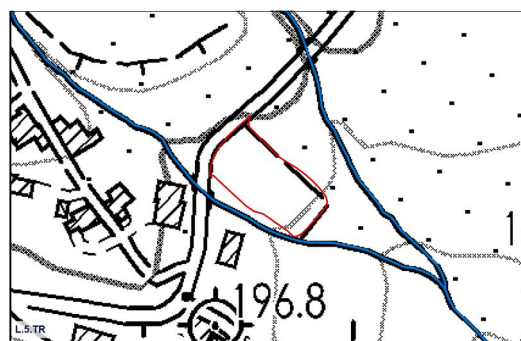


Scala 1:2.000

	P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
	P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
	P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO

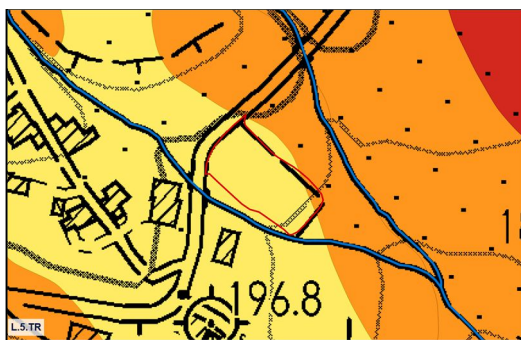


Scala 1:2.000

	G1 – Pericolosità geologica bassa
	G2 – Pericolosità geologica media
	G3 – Pericolosità geologica elevata
	G4 – Pericolosità geologica molto elevata

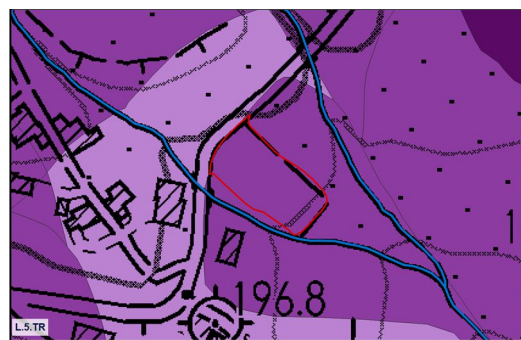

Scala 1:2.000

	S1 – Pericolosità sismica media
	S2 – Pericolosità sismica media
	S3 – Pericolosità sismica elevata
	S4 – Pericolosità sismica molto elevata

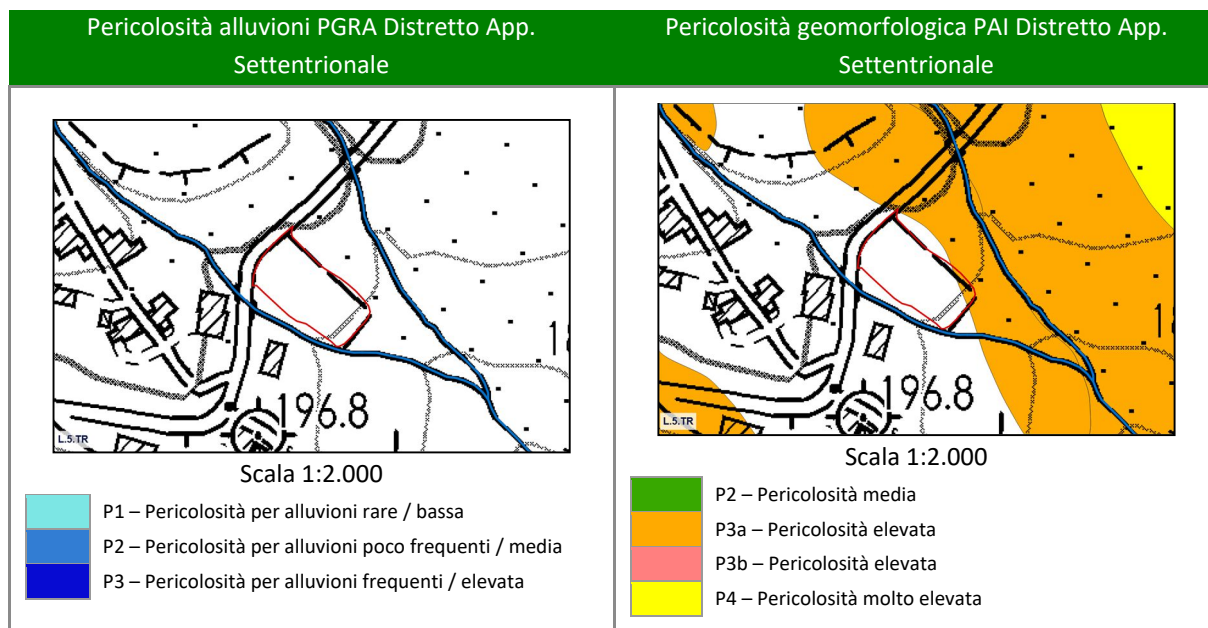

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico	Classe / note
Peric. Geol. PSI	G3 + G2
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G3 + G2
Peric. Geol. PAI	P3a
Peric. Alluv. PGRA	–
Peric. Idr. PSI	I1
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–
Peric. Sismica PSI	S3 + S2
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S3 + S2
Peric. Sismica MS (microzonazione)	S3 + S2
Livello MS	1
Zona MOPS / FA (MS)	3024 2004
Vulnerabilità idrogeologica	1 - molto bassa
Reticolo LR 24/2025	BUFFER 10 m
Infrastruttura idrica 25	NO
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
Ne	Nuova edificazione	FG2 (G2) FG3 (G3)	FI1 (-)	FS2 (S2) FS3 (S3)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG3 (G3)

FG2 (G2)

[Fattibilità geologica FG3 — applicabile a: Ne (G3)]

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G.3) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.

La fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, effettuate in fase di intervento diretto e finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, individuati e dimensionati in sede di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto, sono tali da:

- a.1) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- a.2) non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- a.3) consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.

Gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.2).

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno. È vietato spostare le acque ruscellanti afferenti

	ad un impluvio in altri impluvi limitrofi, se non dimostrata la reale necessità e il non aggravio delle pericolosità negli impluvi recettori. [Fattibilità geologica FG2 — applicabile a: Ne (G2)] Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area. La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.
Per gli aspetti idraulici – fattibilità PO per tipologia di intervento	FI1 Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione. La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.
Per gli aspetti sismici – fattibilità PO per tipologia di intervento	FS3 (S3) FS2 (S2) [Fattibilità sismica FS3 — applicabile a: Ne (S3)] Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S.3) sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti: - per i terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica: indagini geognostiche e verifiche geotecniche per il calcolo del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e della distribuzione areale dell'Indice del potenziale di liquefazione (LPI), finalizzate all'individuazione di ZSLQ e ZRLQ; - nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti: adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti; - in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse: campagna di indagini geofisiche di superficie; - nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale con alto contrasto di impedenza sismica entro alcune decine di metri: indagini geofisiche e geognostiche per la definizione degli spessori e delle geometrie dei litotipi sepolti; - nel caso di zone di instabilità di versante quiescente: studi, rilievi e indagini

	geognostiche e geofisiche per verifiche di stabilità tenendo conto dell'azione sismica. La valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, par. 3.2) è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale nei casi previsti dal par. 3.6.3 All. A. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali e gli interventi di riparazione o locali (NTC 2018, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (NTC 2018, punto 8.4) (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.3 e 3.6.4). Sono richieste specifiche indagini geofisiche e geotecniche per la definizione dell'azione sismica locale, dei contrasti di impedenza, delle eventuali amplificazioni stratigrafiche e, se necessario, della risposta sismica locale, secondo NTC vigenti e DPGR 19/01/2022 n.1/R. [Fattibilità sismica FS2 — applicabile a: Ne (S2)] Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Non si evidenziano limitazioni specifiche connesse alla vulnerabilità idrogeologica. Gli interventi sono ammessi nel rispetto della normativa vigente, garantendo il corretto smaltimento delle acque reflue e il rispetto delle distanze da corpi idrici e opere di captazione. La fattibilità degli interventi non è subordinata a condizioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla pianificazione di bacino (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Si applicano le misure di tutela di cui all'Art. 3 - Tutela dei corsi d'acqua (LR 41/2018). Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente impermeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

L.6.TR

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

L.6.TR

Fraz. Tassonarla

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località	Fraz. Tassonarla	UTOE / Sigla	
Destinazione	Residenziale	Superficie	750 mq
Strumento / modalità di attuazione	Intervento diretto (art.81 NTA POI)	Tipo intervento prevalente	Ne – Nuova edificazione
Foglio catastale	39;38	Mappali catastali	1240, 1244; 645

Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

	Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
	Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
	Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)



Scala 1:2.000

	P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
	P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
	P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO




Scala 1:2.000

	G1 – Pericolosità geologica bassa
	G2 – Pericolosità geologica media
	G3 – Pericolosità geologica elevata
	G4 – Pericolosità geologica molto elevata

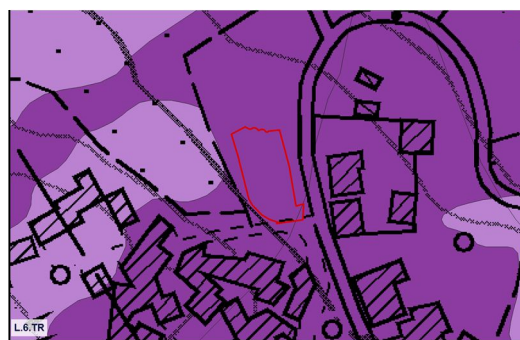

Scala 1:2.000

	S1 – Pericolosità sismica media
	S2 – Pericolosità sismica media
	S3 – Pericolosità sismica elevata
	S4 – Pericolosità sismica molto elevata

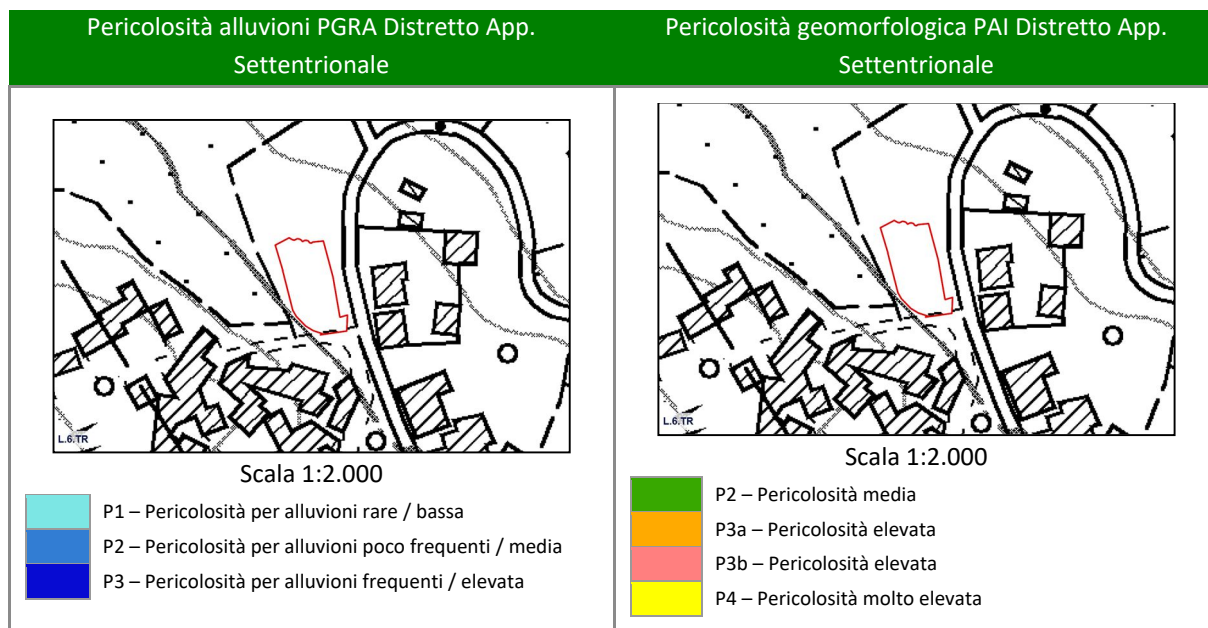

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI		G2
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)		G2
Peric. Geol. PAI		–
Peric. Alluv. PGRA		–
Peric. Idr. PSI		I1
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)		–
Peric. Sismica PSI		S2
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)		S3
Peric. Sismica MS (microzonazione)		S3
Livello MS		1
Zona MOPS / FA (MS)		2006 2015
Vulnerabilità idrogeologica		2 - bassa
Reticolo LR 24/2025		NO
Infrastruttura idrica 25		NO
Pozzi potabili (fasce di rispetto)		NO
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)		NO

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
Ne	Nuova edificazione	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS3 (S3)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS3 (S3)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S.3) sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti:

- per i terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica: indagini geognostiche e verifiche geotecniche per il calcolo del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e della distribuzione areale dell'Indice del potenziale di liquefazione (LPI), finalizzate all'individuazione di ZSLQ e ZRLQ;
- nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti: adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
- in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse: campagna di indagini geofisiche di superficie;

	- nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale con alto contrasto di impedenza sismica entro alcune decine di metri: indagini geofisiche e geognostiche per la definizione degli spessori e delle geometrie dei litotipi sepolti; - nel caso di zone di instabilità di versante quiescente: studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche per verifiche di stabilità tenendo conto dell'azione sismica. La valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, par. 3.2) è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale nei casi previsti dal par. 3.6.3 All. A. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali e gli interventi di riparazione o locali (NTC 2018, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (NTC 2018, punto 8.4) (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.3 e 3.6.4). Sono richieste specifiche indagini geofisiche e geotecniche per la definizione dell'azione sismica locale, dei contrasti di impedenza, delle eventuali amplificazioni stratigrafiche e, se necessario, della risposta sismica locale, secondo NTC vigenti e DPGR 19/01/2022 n.1/R.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste. La fattibilità è inoltre subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento della risorsa idrica sotterranea (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente impermeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

L.7 TR

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

L.7.TR

Fraz. Barbarasco

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località	Fraz. Barbarasco	UTOE / Sigla	
Destinazione	Residenziale	Superficie	900 mq
Strumento / modalità di attuazione	Intervento diretto (art.81 NTA POI)	Tipo intervento prevalente	Ne – Nuova edificazione
Foglio catastale	30	Mappali catastali	898

Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

	Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
	Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
	Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)



Scala 1:2.000

	P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
	P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
	P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata

Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO




Scala 1:2.000

	G1 – Pericolosità geologica bassa
	G2 – Pericolosità geologica media
	G3 – Pericolosità geologica elevata
	G4 – Pericolosità geologica molto elevata



Scala 1:2.000

	S1 – Pericolosità sismica media
	S2 – Pericolosità sismica media
	S3 – Pericolosità sismica elevata
	S4 – Pericolosità sismica molto elevata

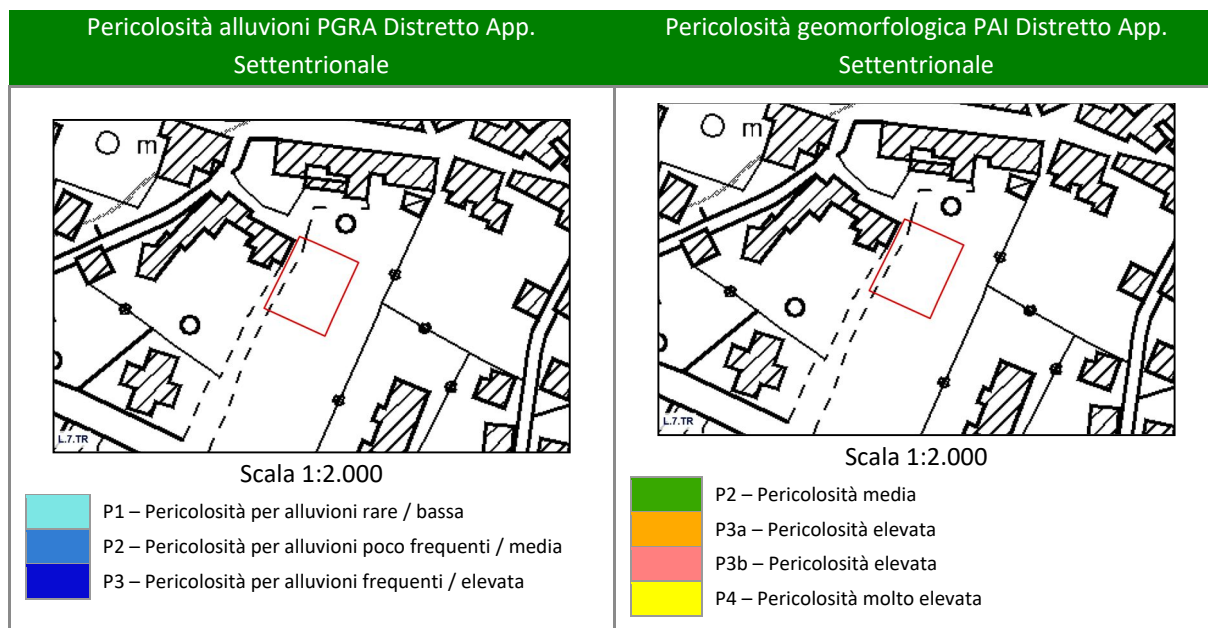

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI	G2	
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G2	
Peric. Geol. PAI	–	
Peric. Alluv. PGRA	–	
Peric. Idr. PSI	I1	
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–	
Peric. Sismica PSI	S3	
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S2	
Peric. Sismica MS (microzonazione)	S2	
Livello MS	1	
Zona MOPS / FA (MS)	2019	
Vulnerabilità idrogeologica	3 - da elevata a media	
Reticolo LR 24/2025	NO	
Infrastruttura idrica 25	NO	
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO	
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO	

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
Ne	Nuova edificazione	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.

Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.5).

	Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

- Aree inedificate di valorizzazione e ridefinizione dei margini urbani (Uc)

Uc.1.TR Aree e immobili tra via Roma e via Europa nella fraz. di Barbarasco

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

Uc.1.TR

Barbarasco

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località

Barbarasco

Destinazione

Residenziale, in quota parte
direzionale e di servizio

Strumento / modalità di
attuazione

Progetto Unitario Convenzionato
(PUC)

Foglio catastale

031

UTOE / Sigla

TR.3 Barbarasco

Superficie

9.000 mq

Tipo
intervento
prevalente

Ne – Nuova edificazione

Mappali
catastali

181,815

Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

- Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
- Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
- Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)




Scala 1:2.000

- P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
- P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
- P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO

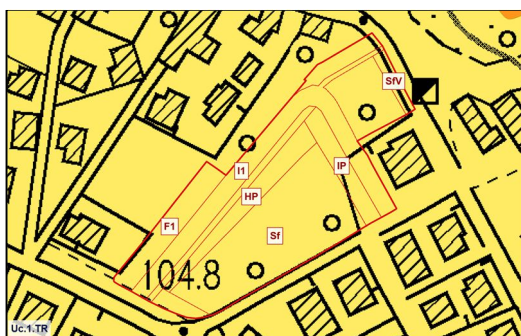


Scala 1:2.000

- G1 – Pericolosità geologica bassa
- G2 – Pericolosità geologica media
- G3 – Pericolosità geologica elevata
- G4 – Pericolosità geologica molto elevata

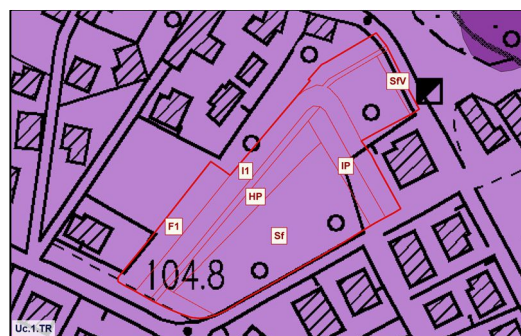

Scala 1:2.000

- S1 – Pericolosità sismica media
- S2 – Pericolosità sismica media
- S3 – Pericolosità sismica elevata
- S4 – Pericolosità sismica molto elevata

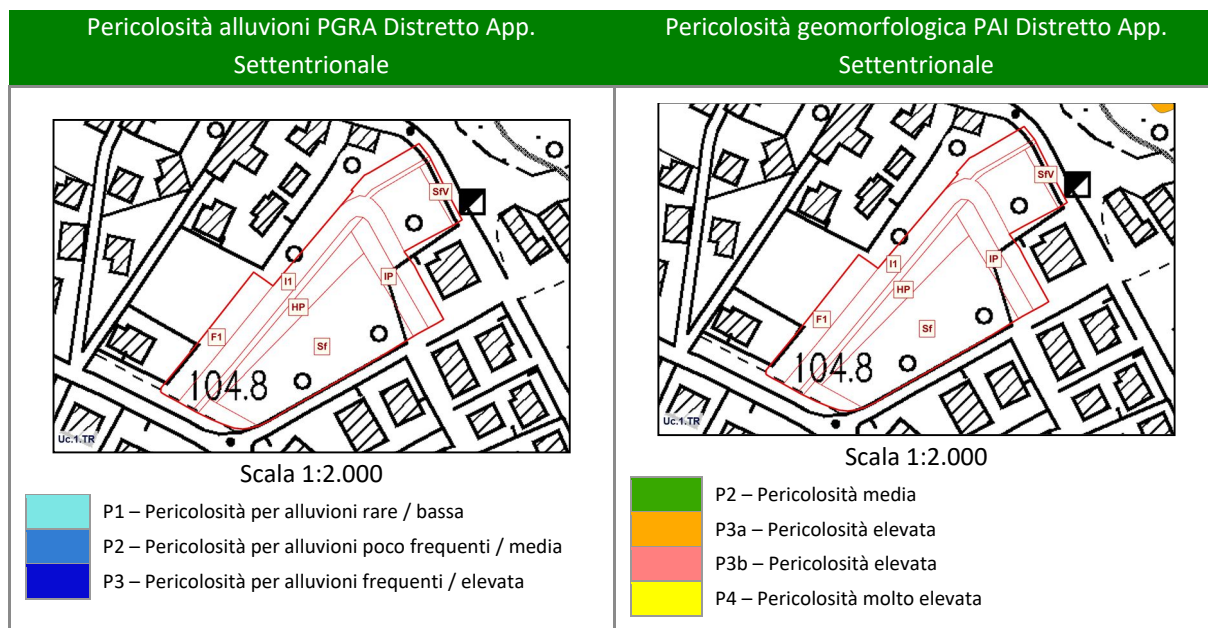

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI	G2	
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G2	
Peric. Geol. PAI	–	
Peric. Alluv. PGRA	–	
Peric. Idr. PSI	I1	
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–	
Peric. Sismica PSI	S3	
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S2	
Peric. Sismica MS (microzonazione)	S2	
Livello MS	1	
Zona MOPS / FA (MS)	2019	
Vulnerabilità idrogeologica	3 - da elevata a media	
Reticolo LR 24/2025	NO	
Infrastruttura idrica 25	NO	
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO	
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO	

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
F1	Verde pubblico, piazze, spazi attrezzati	FG1 (G2)	FI1 (-)	FS1 (S2)
HP	Verde privato	FG1 (G2)	FI1 (-)	FS1 (S2)
I1	Rete viaria sovracomunale esistente	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)
IP	Parcheggi e aree di sosta	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)
Sf	Superficie fondiaria edificabile Ne	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)
SfV	SfV Vp	FG1 (G2)	FI1 (-)	FS1 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)
FG1 (G2)

[Fattibilità geologica FG2 — applicabile a: I1 (G2), IP (G2), Sf-Ne (G2)]
Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.
La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

[Fattibilità geologica FG1 — applicabile a: F1 (G2), HP (G2), SfV-Vp (G2)]
Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G.1), non è necessario dettare condizioni di attuazione dovute a limitazioni di carattere geomorfologico (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.4). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.
La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.
La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

FS1 (S2)

[Fattibilità sismica FS2 — applicabile a: I1 (S2), IP (S2), Sf-Ne (S2)]
Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.
Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.5).
Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.

[Fattibilità sismica FS1 — applicabile a: F1 (S2), HP (S2), SfV-Vp (S2)]
Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale bassa (S.1), non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.6).
Approfondimento qualitativo richiesto solo a supporto dell'intervento qualora siano previste variazioni dei carichi sul terreno o modificazioni morfologiche del suolo.

Per gli aspetti
idrogeologici

Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento,

adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).

Ulteriori prescrizioni

Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso.

Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

Uc.2.TR AREE E IMMOBILI LUNGO VIA CANONICA NELLA FRAZ. DI BARBARASCO

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

Uc.2.TR

Residenziale

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località

Destinazione

Strumento / modalità di
attuazione

Foglio catastale

Residenziale

Progetto Unitario Convenzionato
(PUC)

031

UTOE / Sigla

Superficie

Tipo

intervento
prevalente

Mappali
catastali

TR.3 Barbarasco

1.900 mq

Ne – Nuova edificazione

163,559

Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO




Scala 1:2.000



Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)

Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)

Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)

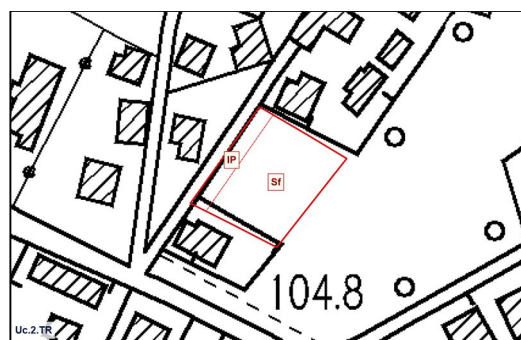

Scala 1:2.000




P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa

P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media


P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata

Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO

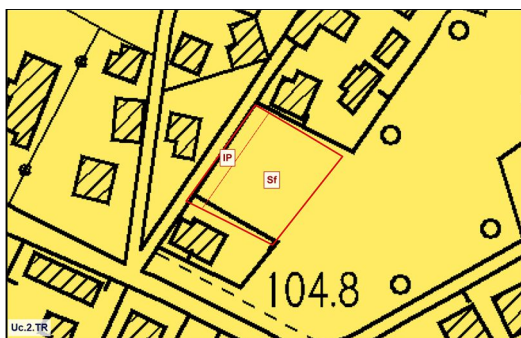

Scala 1:2.000




G1 – Pericolosità geologica bassa

G2 – Pericolosità geologica media

G3 – Pericolosità geologica elevata

G4 – Pericolosità geologica molto elevata

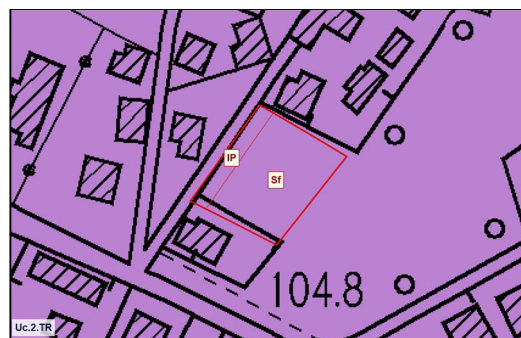

Scala 1:2.000




S1 – Pericolosità sismica media

S2 – Pericolosità sismica media

S3 – Pericolosità sismica elevata

S4 – Pericolosità sismica molto elevata

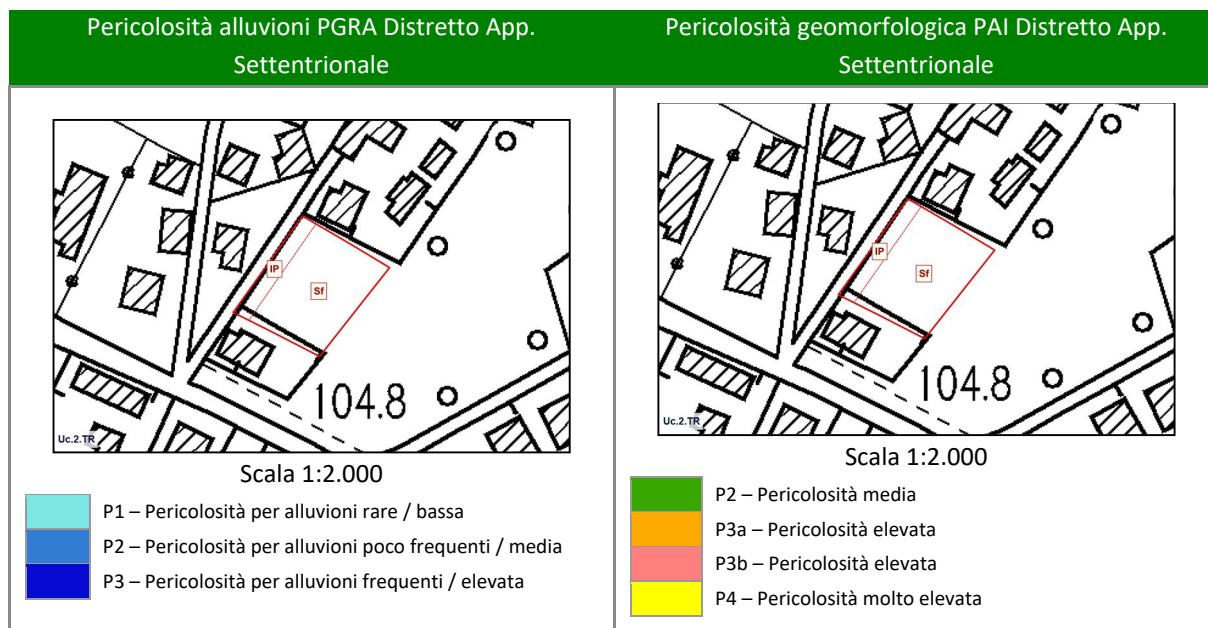

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI		G2
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)		G2
Peric. Geol. PAI		–
Peric. Alluv. PGRA		–
Peric. Idr. PSI		I1
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)		–
Peric. Sismica PSI		S3
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)		S2
Peric. Sismica MS (microzonazione)		S2
Livello MS		1
Zona MOPS / FA (MS)		2019
Vulnerabilità idrogeologica		3 - da elevata a media
Reticolo LR 24/2025		NO
Infrastruttura idrica 25		NO
Pozzi potabili (fasce di rispetto)		NO
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)		NO

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
IP	Parcheggi e aree di sosta	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)
Sf	Superficie fondiaria edificabile Ne	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.

Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-

	struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

- Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rinnovo o rigenerazione (Ur)

Nessuna previsione nel POI per il Comune di Tresana.

Parte III. Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale (R - S)

- Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature e infrastrutture del PSI (Rc)

Nessuna previsione nel POI per il Comune di Tresana.

- Previsioni di nuovi Standard Urbanistici in applicazione della disciplina PSI (Rs)

RS.1.TR NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN LOC. BOTTRIA

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

Rs.1.TR

Bottria

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località

Bottria

UTOE / Sigla

TR.2 Tresana

Destinazione

Direzionale e di servizio,
limitatamente alla sub categoria e.b)
di servizio

Superficie

250 mq

Strumento / modalità di
attuazione

Progetto di opera pubblica

Tipo
intervento
prevalente

Ur – Opere di urbanizzazione

Foglio catastale


021

Mappali
catastali

408,601,410,441


Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO

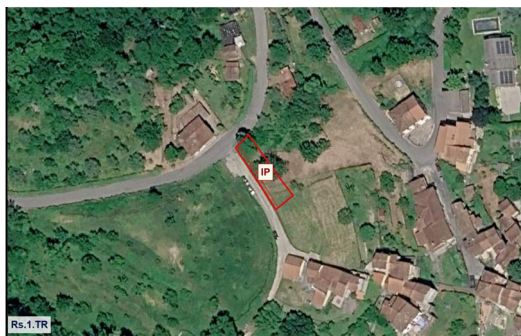

Scala 1:2.000

- Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
- Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
- Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)

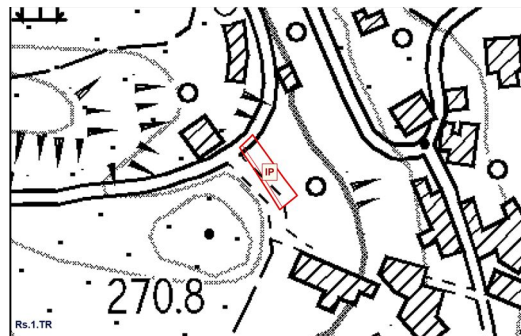

Scala 1:2.000

- P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
- P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
- P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO




Scala 1:2.000

- G1 – Pericolosità geologica bassa
- G2 – Pericolosità geologica media
- G3 – Pericolosità geologica elevata
- G4 – Pericolosità geologica molto elevata

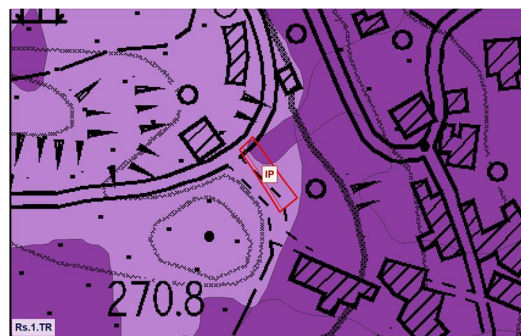

Scala 1:2.000

- S1 – Pericolosità sismica media
- S2 – Pericolosità sismica media
- S3 – Pericolosità sismica elevata
- S4 – Pericolosità sismica molto elevata

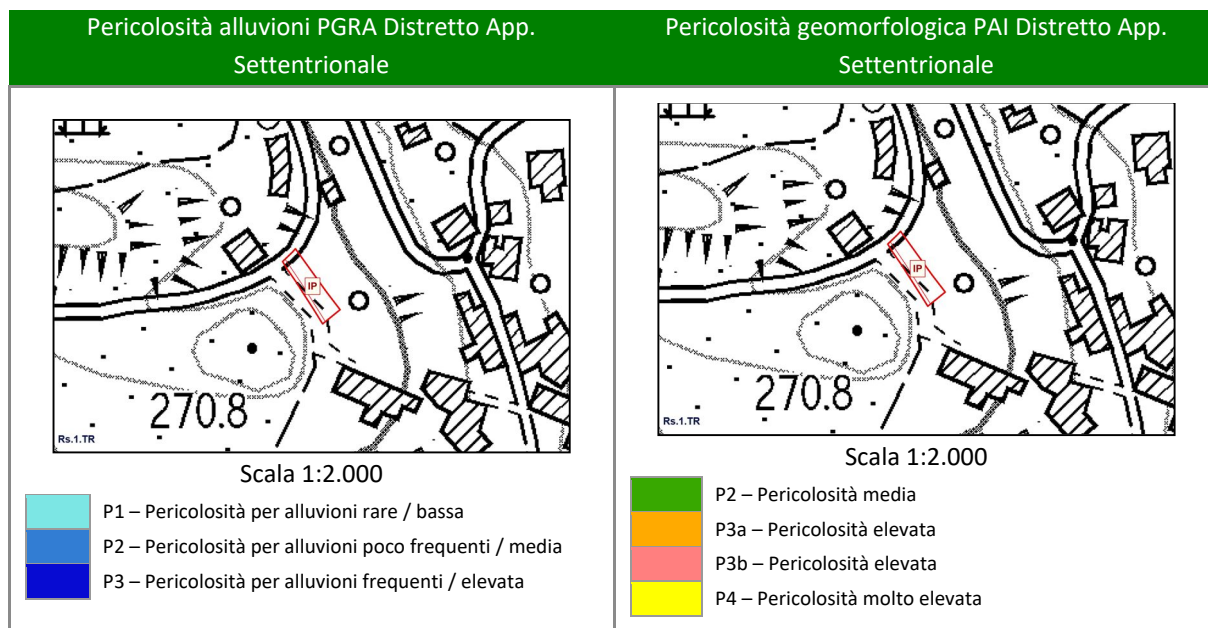

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI		G2
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)		G2
Peric. Geol. PAI		–
Peric. Alluv. PGRA		–
Peric. Idr. PSI		I1
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)		–
Peric. Sismica PSI		S2
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)		S3 + S2
Peric. Sismica MS (microzonazione)		S3 + S2
Livello MS		1
Zona MOPS / FA (MS)		2004 2006
Vulnerabilità idrogeologica		3 - da elevata a media + 2 - bassa
Reticolo LR 24/2025		NO
Infrastruttura idrica 25		NO
Pozzi potabili (fasce di rispetto)		NO
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)		NO

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
I1	Rete viaria sovracomunale esistente	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)
IP	Parcheggi e aree di sosta	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2) FS3 (S3)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS3 (S3)
FS2 (S2)

[Fattibilità sismica FS3 — applicabile a: IP (S3)]

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S.3) sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti:

- per i terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica: indagini geognostiche e verifiche geotecniche per il calcolo del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e della distribuzione areale dell'Indice del potenziale di liquefazione (LPI), finalizzate all'individuazione di ZSLQ e ZRLQ;

- nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti: adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
- in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse: campagna di indagini geofisiche di superficie;
- nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale con alto contrasto di impedenza sismica entro alcune decine di metri: indagini geofisiche e geognostiche per la definizione degli spessori e delle geometrie dei litotipi sepolti;
- nel caso di zone di instabilità di versante quiescente: studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche per verifiche di stabilità tenendo conto dell'azione sismica.

La valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, par. 3.2) è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale nei casi previsti dal par. 3.6.3 All. A. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali e gli interventi di riparazione o locali (NTC 2018, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (NTC 2018, punto 8.4) (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.3 e 3.6.4).

Sono richieste specifiche indagini geofisiche e geotecniche per la definizione dell'azione sismica locale, dei contrasti di impedenza, delle eventuali amplificazioni stratigrafiche e, se necessario, della risposta sismica locale, secondo NTC vigenti e DPGR 19/01/2022 n.1/R.

[Fattibilità sismica FS2 — applicabile a: I1 (S2), IP (S2)]

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.

Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.5).

Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.

Per gli aspetti
idrogeologici

Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La

fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5). Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste. La fattibilità è inoltre subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento della risorsa idrica sotterranea (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).

Ulteriori prescrizioni

Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso.

Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

RS.2.TR NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN LOC. LORENZANA

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

Rs.2.TR

Lorenzana

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località

Lorenzana

UTOE / Sigla

TR.2 Tresana

Destinazione

Direzionale e di servizio,
limitatamente alla sub categoria e.b)
di servizi

Superficie

150 mq

Strumento / modalità di
attuazione

Progetto di opera pubblica

Tipo
intervento
prevalente

Ur – Opere di urbanizzazione

Foglio catastale


014

Mappali
catastali

959

Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO

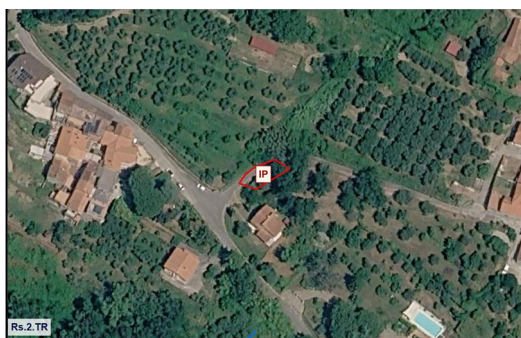

Scala 1:2.000

- Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
- Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
- Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)




Scala 1:2.000

- P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
- P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
- P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO

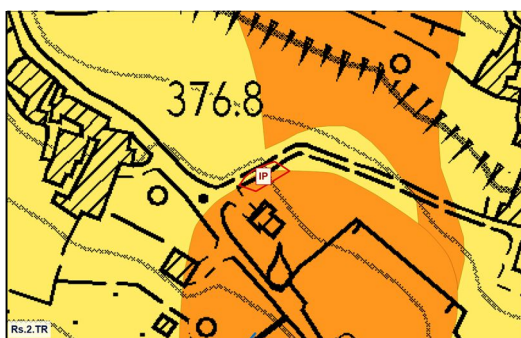


Scala 1:2.000

- G1 – Pericolosità geologica bassa
- G2 – Pericolosità geologica media
- G3 – Pericolosità geologica elevata
- G4 – Pericolosità geologica molto elevata

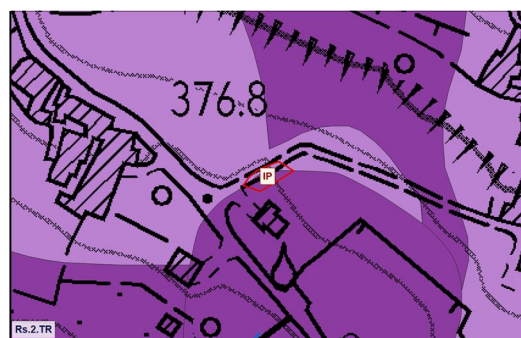

Scala 1:2.000

- S1 – Pericolosità sismica media
- S2 – Pericolosità sismica media
- S3 – Pericolosità sismica elevata
- S4 – Pericolosità sismica molto elevata

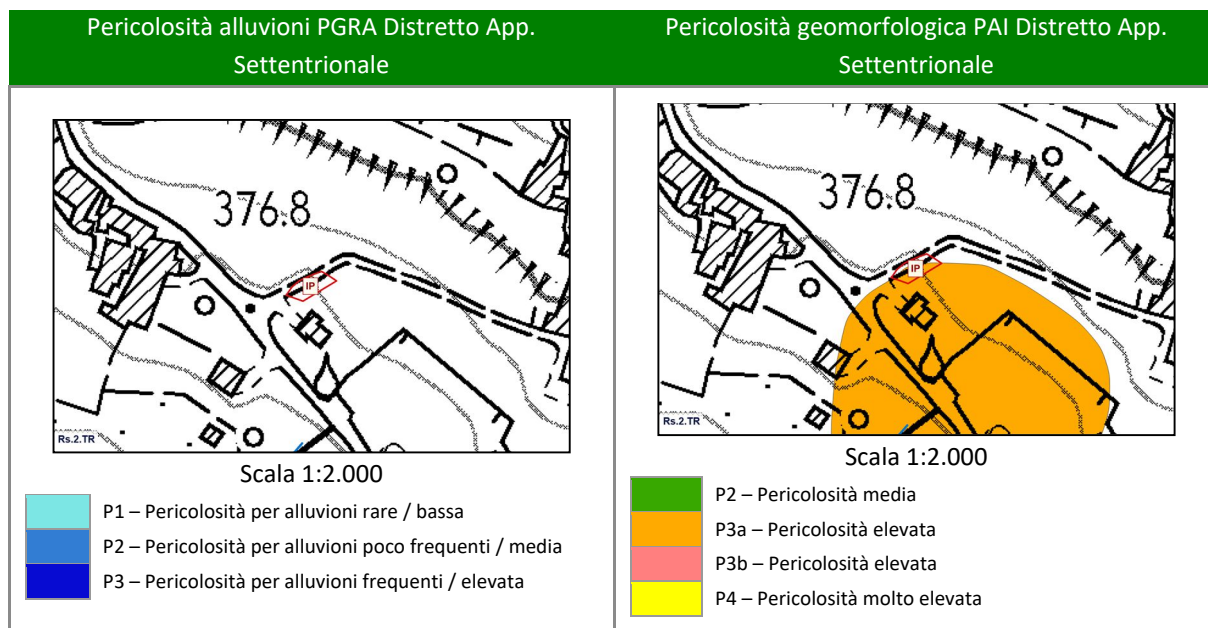

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico	Classe / note
Peric. Geol. PSI	G3 + G2
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G3 + G2
Peric. Geol. PAI	P3a
Peric. Alluv. PGRA	–
Peric. Idr. PSI	I1
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–
Peric. Sismica PSI	S3 + S2
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S3 + S2
Peric. Sismica MS (microzonazione)	–
Livello MS	
Zona MOPS / FA (MS)	
Vulnerabilità idrogeologica	3 - da elevata a media
Reticolo LR 24/2025	NO
Infrastruttura idrica 25	NO
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
IP	Parcheggi e aree di sosta	FG2 (G2) FG3 (G3)	FI1 (-)	FS2 (S2) FS3 (S3)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG3 (G3)
FG2 (G2)

[Fattibilità geologica FG3 — applicabile a: IP (G3)]

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica elevata (G.3) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.

La fattibilità degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, effettuate in fase di intervento diretto e finalizzate alla verifica delle effettive condizioni di stabilità. Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, individuati e dimensionati in sede di piano attuativo oppure, qualora non previsto, a livello edilizio diretto, sono tali da:

- a.1) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- a.2) non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- a.3) consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.

Gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.2).

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno. È vietato spostare le acque ruscellanti afferenti ad un impluvio in altri impluvi limitrofi, se non dimostrata la reale necessità e il

	non aggravio delle pericolosità negli impluvi recettori. [Fattibilità geologica FG2 — applicabile a: IP (G2)] Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area. La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.
Per gli aspetti idraulici – fattibilità PO per tipologia di intervento	FI1 Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione. La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.
Per gli aspetti sismici – fattibilità PO per tipologia di intervento	FS3 (S3) FS2 (S2) [Fattibilità sismica FS3 — applicabile a: IP (S3)] Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S.3) sono da studiare e approfondire i seguenti aspetti: - nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti: adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti; - in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse: campagna di indagini geofisiche di superficie; - nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale con alto contrasto di impedenza sismica entro alcune decine di metri: indagini geofisiche e geognostiche per la definizione degli spessori e delle geometrie dei litotipi sepolti; - nel caso di zone di instabilità di versante quiescente: studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche per verifiche di stabilità tenendo conto dell'azione sismica. La valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, par. 3.2) è supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale nei casi previsti dal par. 3.6.3 All. A. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli

	che non incidono sulle parti strutturali e gli interventi di riparazione o locali (NTC 2018, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (NTC 2018, punto 8.4) (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.3 e 3.6.4). Sono richieste specifiche indagini geofisiche e geotecniche per la definizione dell'azione sismica locale, dei contrasti di impedenza, delle eventuali amplificazioni stratigrafiche e, se necessario, della risposta sismica locale, secondo NTC vigenti e DPGR 19/01/2022 n.1/R. [Fattibilità sismica FS2 — applicabile a: IP (S2)] Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi. Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, è necessario rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, con particolare riferimento alla profondità della falda, alla permeabilità dei terreni e alla capacità di attenuazione degli inquinanti. La fattibilità è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento, adottando sistemi di trattamento e smaltimento delle acque reflue idonei a limitare la dispersione nel sottosuolo (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni

delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

- Ampliamento funzionale di insediamenti produttivi esistenti (Rp)

Nessuna previsione nel POI per il Comune di Tresana.

- Ampliamento funzionale di attrezzature, servizi e infrastrutture esistenti (Rf)

Rf.1.TR AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN LOC. CAREGGIA

PO Tresana – QP3a

SCHEDA NORMA / FATTIBILITÀ GEOLOGICO-TECNICA

Rf.1.TR

Careggia

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione

Località	Careggia	UTOE / Sigla	TR.2 Tresana
Destinazione	Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b) di servizio	Superficie	500 mq
Strumento / modalità di attuazione	Progetto di opera pubblica	Tipo intervento prevalente	Ur – Opere di urbanizzazione
Foglio catastale	021	Mappali catastali	647,631,646


Ortofoto con perimetro della trasformazione

Pericolosità idraulica PO



Scala 1:2.000

	Fascia rispetto pozzi potabili (200 m)
	Fascia rispetto sorgenti potabili (200 m)
	Fascia rispetto corsi d'acqua potabili (200 m)

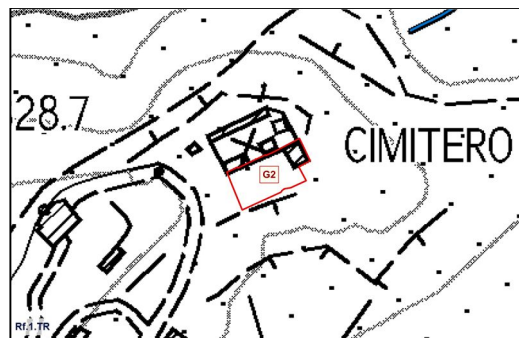


Scala 1:2.000

	P1 – Pericolosità per alluvioni rare / bassa
	P2 – Pericolosità per alluvioni poco frequenti / media
	P3 – Pericolosità per alluvioni frequenti / elevata


Pericolosità geologica PO

Pericolosità sismica PO

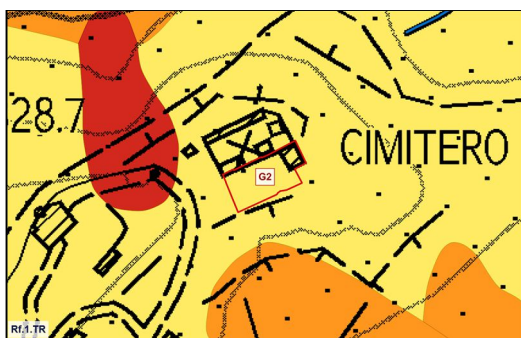


Scala 1:2.000

	G1 – Pericolosità geologica bassa
	G2 – Pericolosità geologica media
	G3 – Pericolosità geologica elevata
	G4 – Pericolosità geologica molto elevata

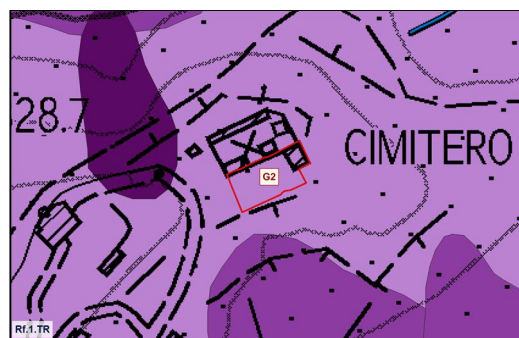

Scala 1:2.000

	S1 – Pericolosità sismica media
	S2 – Pericolosità sismica media
	S3 – Pericolosità sismica elevata
	S4 – Pericolosità sismica molto elevata

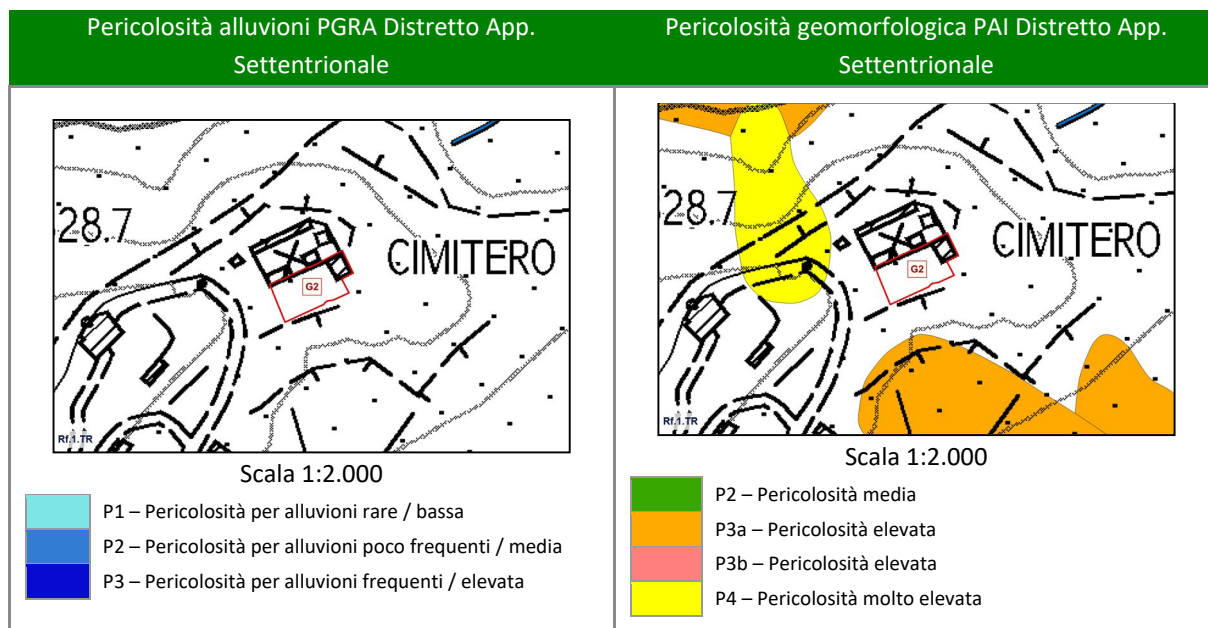

b) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico-tecnica

Quadro sintetico		Classe / note
Peric. Geol. PSI	G2	
Peric. Geol. PO (DPGR 5/R/2020)	G2	
Peric. Geol. PAI	–	
Peric. Alluv. PGRA	–	
Peric. Idr. PSI	I1	
Peric. Idr. PO (DPGR 5/R/2020)	–	
Peric. Sismica PSI	S2	
Peric. Sismica PO (DPGR 5/R/2020)	S2	
Peric. Sismica MS (microzonazione)	S2	
Livello MS	1	
Zona MOPS / FA (MS)	2003	
Vulnerabilità idrogeologica	2 - bassa	
Reticolo LR 24/2025	NO	
Infrastruttura idrica 25	NO	
Pozzi potabili (fasce di rispetto)	NO	
Sorgenti potabili (fasce di rispetto)	NO	

Articolazione spaziale

Sigla	Descrizione	FG	FI	FS
G2	Cimiteri	FG2 (G2)	FI1 (-)	FS2 (S2)

Condizioni di fattibilità

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno essere realizzati secondo i criteri generali di fattibilità definiti nella Relazione geologico-tecnica e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Per gli aspetti geologici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FG2 (G2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2), le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.2.3). L'intervento è attuabile a seguito di indagini geognostiche e geofisiche commisurate alla tipologia e volumetria degli edifici da attuarsi a livello edificatorio, in riferimento al DM 17/01/2018 (NTC per le costruzioni in zona sismica) ed al DPGR 19/01/2022 n.1/R e relative linee guida di attuazione dell'art. 5 e al fine di non modificare negativamente le condizioni e i processi geomorfologici presenti nell'area.

La relazione geologica dovrà fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali e (se previste) delle acque di filtrazione nel terreno.

Per gli aspetti idraulici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FI1

Non sussistono limitazioni idrauliche specifiche alla trasformazione.

La fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino e tenendo conto delle prescrizioni riportate nelle NTG per la specifica classe di pericolosità individuata.

Per gli aspetti sismici –
fattibilità PO per tipologia
di intervento

FS2 (S2)

Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale media (S.2) non è necessario indicare condizioni di attuazione per la fase attuativa o progettuale degli interventi.

Limitatamente a quelle connesse con contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, la fattibilità degli interventi di nuova edificazione tiene conto dell'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie, al fine di verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura nella fase della progettazione edilizia (DPGR 5/R/2020, All. A, par.

	3.6.5). Approfondimento qualitativo richiesto in presenza di variazioni dei carichi o modificazioni morfologiche; nelle aree con fattori di amplificazione elevati la progettazione deve considerare la possibile doppia risonanza terreno-struttura.
Per gli aspetti idrogeologici	Nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste. La fattibilità è inoltre subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento della risorsa idrica sotterranea (DPGR 5/R/2020, All. A, par. 3.5).
Ulteriori prescrizioni	Per ogni tipo di trasformazione si dovrà dare atto di possibili interferenze con il reticolo idraulico nella versione più aggiornata, stabilito dalla Regione Toscana, attraverso un vincolo ricognitivo che impone di verificare quali siano gli elementi del reticolo più prossimi e, di conseguenza, verificare topograficamente e certificare l'eventuale interferenza geometrica con il reticolo stesso. Tutte le previsioni sia pubbliche che private che trasformino i suoli permeabili in superfici parzialmente permeabili o che originino superfici impermeabili devono prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica (secondo le prescrizioni delle NTG), le cui condizioni devono essere documentate all'interno della relazione geologica e/o all'interno del progetto edilizio.

- Aree degradate, dismesse e/o abbandonate, di recupero o rigenerazione (S1)

Nessuna previsione nel POI per il Comune di Tresana.

- Aree decontestualizzate e/o dequalificate, di mitigazione o riconversione (S2)

Nessuna previsione nel POI per il Comune di Tresana.

Ufficio Unico di Piano

- Paolo Bestazzoni (Responsabile UdP e RUP), Francesco Pedrelli

Progetto, coordinamento generale e scientifico

Società TERRE.IT srl

- Fabrizio Cinquini (Progettista e responsabile incarico), Michela Biagi (Aspetti antropici e paesaggistici), Carla Bambozzi (Aspetti agronomici e forestali), Francesca Furter (Elaborazioni grafiche e cartografiche), Piersebastiano Ferranti (Aspetti di vulnerabilità e protezione civile)

Sistema Informativo Territoriale e progetto GIS

Società LDP Progetti

- Stefano Nicolai

Indagini idrogeologiche e sismiche

Raggruppamento temporaneo di professionisti

- Massimo Pellegrini (Soc. Hydrogea Vision srl, Capofila), Vanessa Greco, Michele Giovannetti (Studio G& Geo), Roberta Giorgi (Studio Geolink)

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Incidenza (VINCA)

Raggruppamento temporaneo di professionisti

- Antonella Grazzini (Capofila), Lino Giorgini, Leonardo Lombardi (Soc. NEMO srl)

Processo partecipativo, animazione e comunicazione

- Francesco Pedrelli (Garante della Partecipazione)

Società Avventura Urbana srl

- Laura Fortuna, Chiara Chiari

Profili giuridici e legali

- Giacomo Muraca

Consulenti per il progetto alla scala comunale

Comuni di Fivizzano, Mulazzo, Tresana, Villafranca in Lunigiana,

- Società Città Futura srl (Angela Piano, Federico Martelluzzi)

Comuni di Bagnone, Fosdinovo, Filattiera

- Francesca Furter

Comuni di Comano, Licciana Nardi, Podenzana

- Michela Moretti

Comune di Casola in Lunigiana

- Soc. Terre.it srl (Fabrizio Cinquini, Michela Biagi)

Comune di Zeri

- Teresa Arrighetti

Nucleo tecnico di coordinamento (Uffici tecnici comunali)

Marco Leoncini (Comune di Bagnone), Francesca Andrei (Comune di Casola in Lunigiana), Denise Vannini (Comune di Comano), Pietro Simoncini (Comune di Filattiera), Germano Ginesi (Comune di Fivizzano), Pipitò Erica (Comune di Fosdinovo), Francesco Pedrelli (Comune di Licciana Nardi), Marco Galeotti (Comune di Mulazzo), Monja Brunelli (Comune di Podenzana), Nicola Tarantola (Comune di Tresana), Annalisa Iuzzolino (Comune di Villafranca in Lunigiana), Ruggero Pezzati (Comune di Zeri)

.....

SINDACI

Giovanni Guastalli (Comune di Bagnone), Mattia Leonardi (Comune Casola in L.), Antonio Maffei (Comune di Comano), Annalisa Folloni (Presidente dell'Unione Comuni Montana, Comune di Filattiera), Gianluigi Giannetti (Comune di Fivizzano), Antonio Eugenio Moriconi (Comune di Fosdinovo), Renzo Martelloni (Comune di Licciana Nardi), Claudio Novoa (Delega alla Pianificazione, Comune di Mulazzo), Riccardo Varese (Comune di Podenzana), Matteo Mastrini (Comune di Tresana), Filippo Bellesi (Comune di Villafranca in L.), Cristian Petacchi (Comune di Zeri)